

LES CHIFFRES CLÉS

- ANNÉE 2019 -

COMPÉTENCES

Des compétences obligatoires

Gestion durable de la ressource en eau

Animation des démarches "Aire d'Alimentation de Captages", recherche en eau, suivi quantitatif et qualitatif de la ressource.

Sécurisation de la production d'eau potable

Portage du schéma départemental d'alimentation en eau potable, maîtrise d'ouvrage et gestion du transport d'eau en gros.

Assistance technique

Études spécifiques, assistance GSP/DSP, appui pour l'engagement de prestations, pour l'élaboration de programmes de travaux...

Veille et technique juridique

NON-ADHÉRENT

Une compétence à la carte

Production par captage ou pompage, protection du point de prélèvement, traitement, transport, stockage et distribution d'eau destinée à la consommation humaine


Compétence exercée depuis le 31 décembre 2016, suite à la Loi NOTRe > création de Conseils Locaux de l'Eau Potable (CLEP) au sein du SDeau50 pour la préservation d'une gestion locale et de proximité.



Compétences obligatoires



Compétences obligatoires + Compétence à la carte

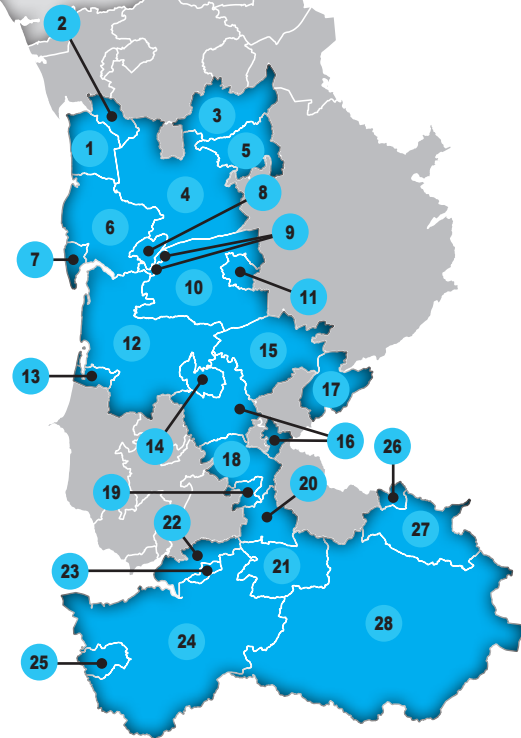

LES 29 CLEP

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 Créances Pirou | 16 Villedieu Ouest |
| 2 Lessay | 17 Montbray |
| 3 Sainteny | 18 Villedieu Sud |
| 4 Saint-Sauveur Aubigny | 19 La Chaise-Baudouin |
| 5 Tribehou | 20 Brécey |
| 6 Saint-Malo-de-la-Lande | 21 Refeuille |
| 7 Agon | 22 Avranches Est |
| 8 Coutances | 23 Saint-Loup |
| 9 Saint-Pierre-de-Coutances | 24 Baie Bocage |
| 10 Montpinchon | 25 Pontorson |
| 11 Cerisy-la-Salle | 26 Gathemo |
| 12 Montmartin-Cérences | 27 Sourdeval |
| 13 Bréhal | 28 Saint-Hilaire |
| 14 Gavray | 29 SYMPEC (non mentionné sur la carte) |
| 15 Gièze | |

«PENSER GLOBALEMENT, AGIR LOCALEMENT» :

LE PRINCIPE D'ORGANISATION DU SDEAU50

ÉCHELON DÉPARTEMENTAL

Comité Syndical

ÉCHELON DÉCISIONNEL

Une politique d'ensemble et des économies d'échelle

"penser globalement"

- Met en œuvre les actions liées aux compétences obligatoires
- Exerce la compétence production / distribution par entérinement des propositions des CLEP
- Élabore et vote les budgets liés à chaque compétence
- Centralise des compétences humaines, juridiques, financières et techniques qu'il est nécessaire de mutualiser à cette échelle
- Définit la politique générale du syndicat et les grandes ambitions dans le domaine de l'eau potable à l'échelle départementale

ÉCHELON LOCAL

Conseil Local de l'Eau Potable (CLEP)

ÉCHELON OPÉRATIONNEL

Pour la compétence production / distribution

GESTION DE PROXIMITÉ

"agir localement"

- Gère quotidiennement le service d'eau potable relevant de son aire géographique avec les moyens techniques et humains qui lui sont dédiés
- Établit ses programmes d'investissements annuels et pluriannuels
- Élabore le projet de budget et définit le tarif de l'eau potable du service
- Engage et suit les travaux couvrant le périmètre du CLEP
- Propose le mode de gestion souhaité
- Assure le lien avec les usagers


LA COMPÉTENCE À LA CARTE PRODU



13 921 607 m³
d'eau prélevée



9
prises d'eau
superficielle

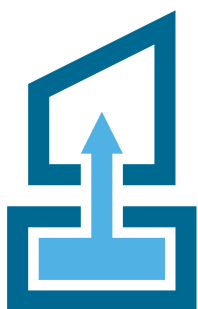

81
captages d'eau
souterraine



13 114 754 m³
d'eau potable produite



38 unités de
production
d'eau potable

7 usines de traitement
de l'eau de surface

1 unité de
décarbonatation


28 unités de
production d'eau
souterraine

LES COMPÉTENCES OBLIGATOIRES GES DE LA PRO



1 schéma
départemental en cours
d'actualisation avec projection
en 2050

CTION ET DISTRIBUTION D'EAU POTABLE

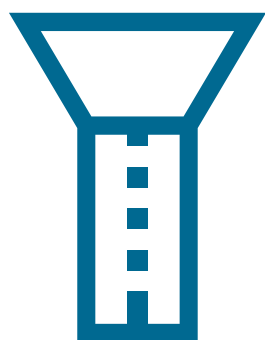


59 360 m³
de capacité de stockage



90 072
abonnés desservis



52
réservoirs
sur tour



90
réservoirs
de stockage



6 439,8 km
de canalisations de
distribution
(hors branchement)

STION DE LA RESSOURCE ET SÉCURISATION DUCTION



68 km
d'interconnexions
de sécurisation



19 aires d'alimentation
de captage
suivies dans le cadre de la
gestion de la ressource

LES INDICATEURS ONEMA

Ces indicateurs ont été définis par l'ONEMA (Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques) dans le cadre de la création de l'Observatoire sur les Performances des Services Publics d'Eau afin de permettre la constitution d'une base de données homogène pour la comparaison de la performance des services.

Indicateurs descriptifs des services		Ensemble SDeau50	Valeur par services*	
			minimum	maximum
P 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis - service de production	235 461	247	115 263
P 101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis - service de distribution	152 912	247	21 377
P 102.0	Prix TTC du service au m ³ pour 120 m ³ année 2019 (€/m ³)	2,66 €	1,43 €	3,91 €
P 151.0	Délai maximum d'ouverture de branchement défini par le service		1	3
P 101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie.	99,3 %	85 %	100 %
P 102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100 %	100 %	100 %
P 103.2B	Indice de connaissance et de gestion patrimonial des réseaux d'eau potable	104,3	50	120
P 104.3	Rendement du réseau	- %	49 %	94 %
<i>Rendement primaire du réseau de distribution (hors vente en gros) : 81,1 %</i>				
P 105.3	Indice linéaire des volumes non comptés (m ³ / km / jour)	0,99	0,1	3,9
P 106.3	Indice linéaire de pertes en réseau (m ³ / km / jour)	0,92	0,1	3,8
P 107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	0,32 %	0 %	2,44 %
P 108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	94 %	40 %	100 %
P 154.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau et l'année précédente	3,32 %	0,52 %	10,54 %
P 151.1	Taux d'occurrence des interruptions de service non programmées (nombre d'interruptions de services non programmées pour 1 000 abonnés)	1,37	0	14,5
P 152.1	Taux de respect du délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés		95 %	100 %
P 155.1	Taux de réclamation (nombre de réclamations écrite pour 1 000 abonnés)	0,68	0	7,6
P 153.2	Durée d'extinction de la dette	3,75 ans		



SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE L'EAU DE LA MANCHE

(Siège social)

110 rue de la Liberté - CS 40108

50000 SAINT-LÔ

Tél. 02 33 57 40 16

Mail : accueil@sdeau50.fr

www.sdeau50.fr